


ZK - Zawór kulowy
W - Wodomierz
ZA - Zawór antyskażeniowy
EZ - Zawór elektryczny
CP - Czujnik przepływu
M - Manometr 0-10 bar z
kurkiem manometrycznym
Z - zasilacz pożarowy 24V/5Ah

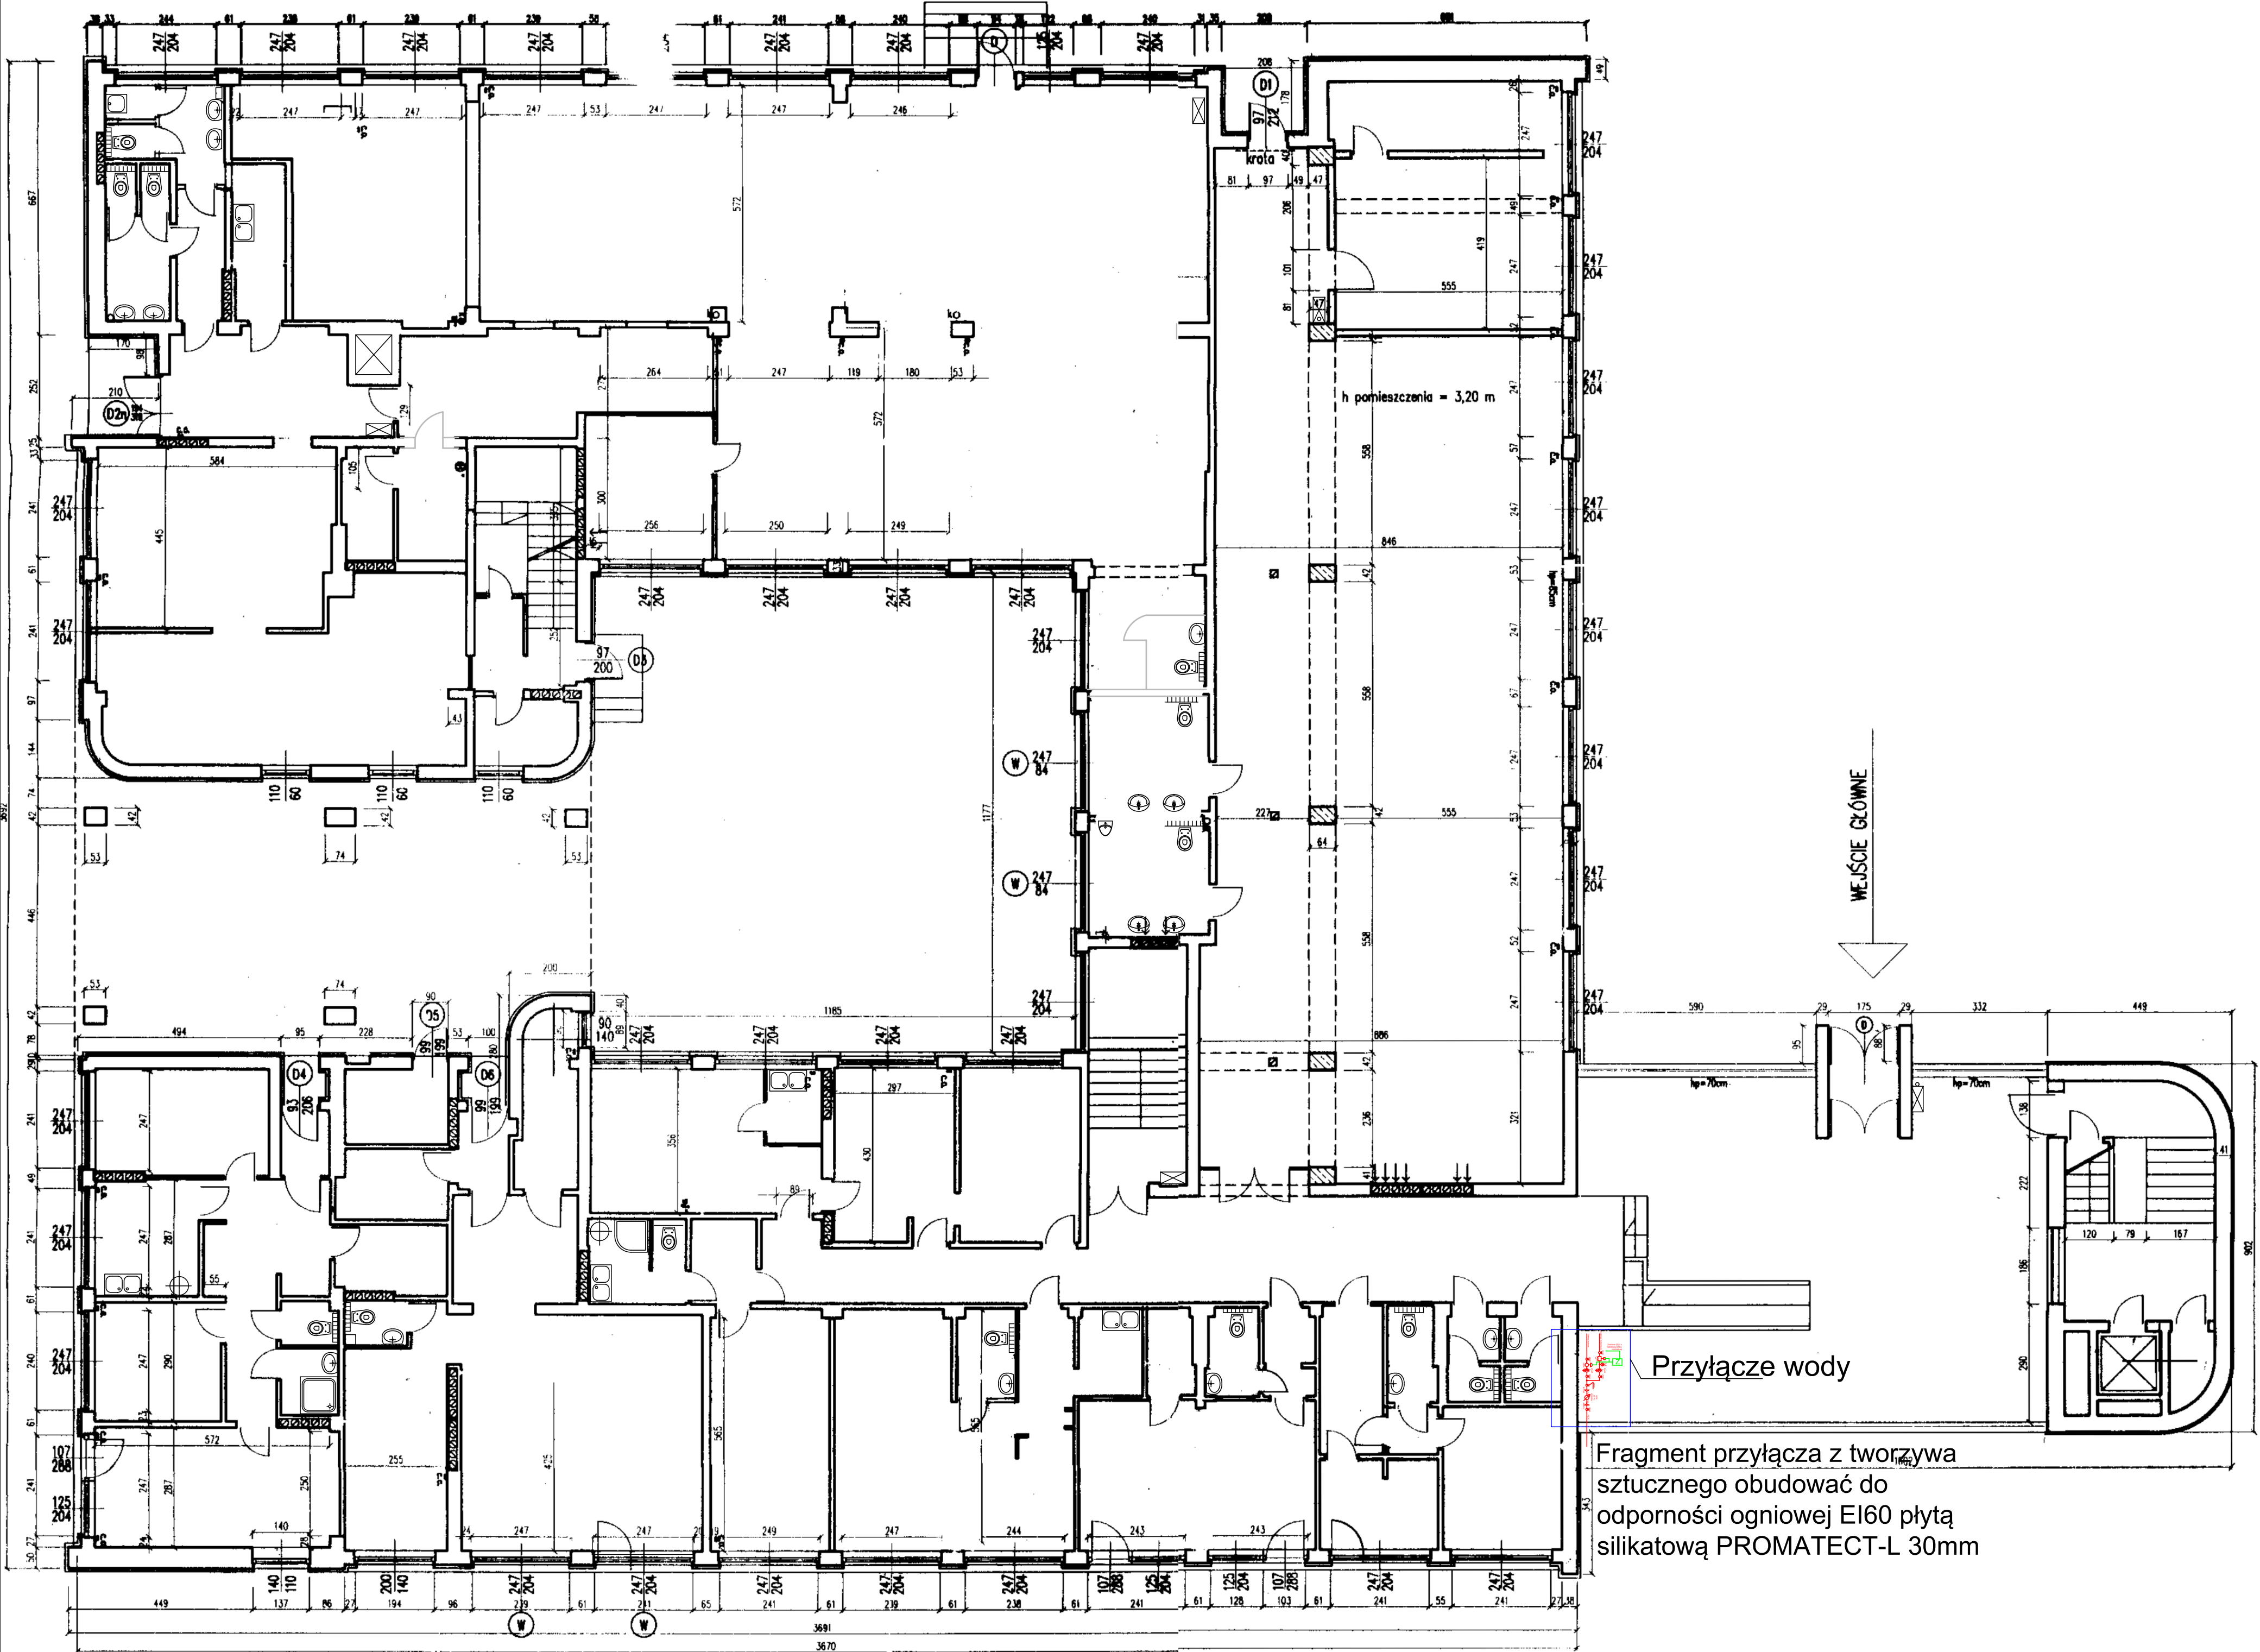

NR RYS.	TEMAT:	PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI HYDRANTOWEJ	
01	ADRES:	Budynek biurowy ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy	
DATA:	INWESTOR:	Śródmieście Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy	
Grudzień 2019 r.	SKALA:	NAZWA RYSUNKU: Rzut parteru	
1:100	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jan Senik	nr. upr. 135/93
	PROJEKTOWAŁ ELEKTRYKA:	inż. Zbigniew Grzegorzewski	nr. upr. 104/83
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Miłkowski	
PIROTOKS Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 75, 40-748 Katowice			